


Сорбционный фильтр "BioPlast SF-10"

Приложение N _____


К договору поставки N _____ от _____

Спецификация N _____


Разрез 1-1

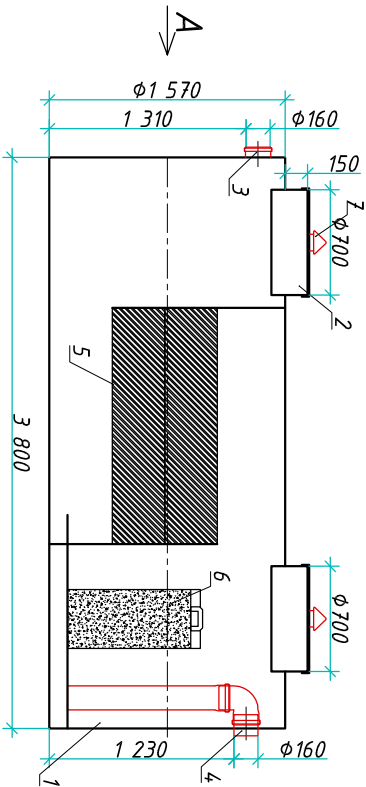

Вид спереди

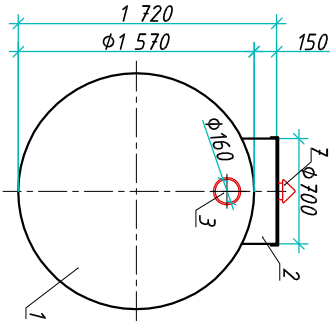

Вид сверху

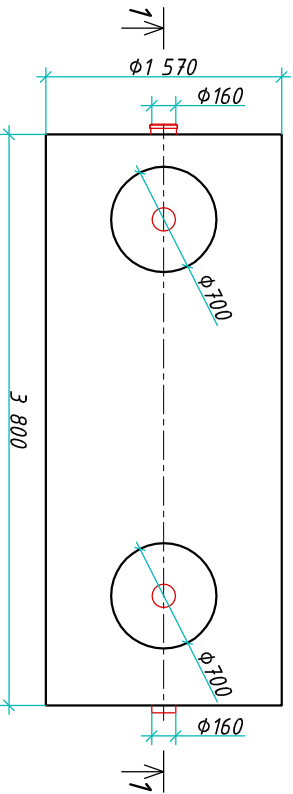

*Транспортировочный вес оборудования – 130кг
Вес оборудования в аварийном состоянии – 7500кг

Экспликация оборудования и сооружений N _____

Поз	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=1570мм, L=3600мм
2	Горловина с крышкой	2	ПП	D=700мм, H=150мм
3	Подводящий патрубок (раструб / муфта)	1	ПП	DN/OD 160
4	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 160
5	Калесцентный модуль	1	ПВХ	
6	Сорбционный патрон	1	Синтетическое волокно	
7	Вентиляционный грибок	2	ПП	DN 110

000 "Биорэй"

Сорбционный фильтр

Изм. / лист. _____

Документ _____

Подпись _____

Дата _____

Разработ. _____

Нижник Е.Ю. _____

Проверил _____

Ширяев В.В. _____

www.bioplas.com m.+7 (861) 212-97-00

"BioPlast SF-10"

Стандия _____

Лист _____

Листов _____

1

1

БИОРЕЙ

Инв. N подл. _____

Подпись и дата _____

Взам. инв. N _____

Дата _____

Подпись _____

М.П. _____

Дата _____

Подпись _____

М.П. _____